



Пример маркировки вентилятора для заказа

1	2	3	4	5	6	7
ВР80-75	К	№5	Исп. 1	1,5/1500	Пр	90°
Серия вентилятора по ГОСТ-5976 - 90	К-коррозионностойкий из нержавеющей стали	Номер вентилятора, соответствует диаметру рабочего колеса		кВт/об эл/дв.		

- Номера вентиляторов - № 2,5, 3,15, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5,
- Материалы изготовления – (углер. сталь, оцинков. сталь не обозначается), С, К, В, Р, ВА
- Исполнения вентиляторов – 1, 2, 3, 4, 5
- Вращение вентиляторов – правое, левое
- Угол поворота улитки вентилятора - 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 270°, 315°

Исполнение вентиляторов

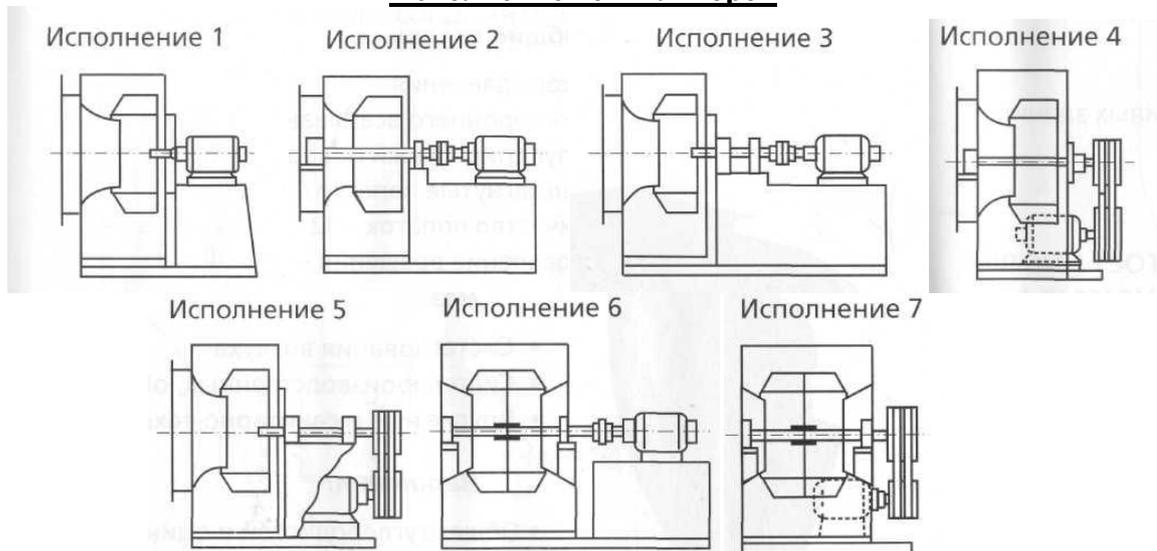

Направление вращения и угол поворота улитки

